


Topstykketkontrol

Topstykket forbrændingskammer kontrolleres med den af fabrikanten fremstillet lære til dette.

Topflange

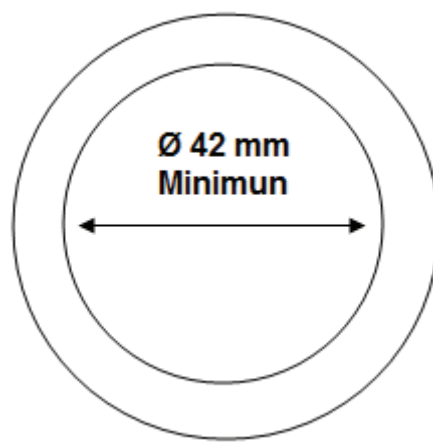

Materialet er frit

Tykkelsen skal være 2.0 mm. + 0,2/- 0

Topvolumen skal minimum være 9,5 ccm målt med tændrørsindsats (Den af CIK beskrevet).

Og kun den ene flange må tilføjes.